

Atrius Solution Builder x +
← → Ikke sikker | 10.41.76.65/dglux5/viewer.html?proj=5DC_FFF&path=index.dg5

VARME 320.001: KJELEANLEGG FYRROM

STARTSIDE

VENTILASJON

- 300.001
- 300.002
- 300.003
- 300.005
- 300.006
- 300.007
- 300.008
- 300.009
- 300.010
- 300.011
- 300.013
- 300.015
- 300.016
- 300.017
- 300.019
- 300.021

VARME

- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008

Siemens **Result Co.**
Building automation

Tag vepst 100

Reguleringsmodus: Manual

912 kW 240 kW 120 kW

ALARMLISTE

- 320.002: Temperatur utenfor regulering
- 320.003: Temperatur utenfor regulering
- 320.005: Fellesled alarm
- 320.006: Temperatur utenfor regulering
- 320.007: Avvik fra ønsket temperatur

TEMP TILLUFT 300.001-005

TEMPHVEDTIDUR

Atrius Solution Builder x +
 10.41.76.65/dglux5/viewer.html?proj=SDC_FFF&path=index.dg5

VARME 320.003: AVDELING D, RADIATORER/VENTILASJON

STARTSIDE

VENTILASJON

- 300.001
- 300.002
- 300.003
- 300.005
- 300.006
- 300.007
- 300.008
- 300.009
- 300.010
- 300.011
- 300.013
- 300.015
- 300.016
- 300.017
- 300.019
- 300.021

VARME

- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008

Siemens
Building automation

UTEFØLER RT901
 2.0 °C
 18.0 °C
 Vinter

ALARMLISTE

- 320.802: Temperatur utenfor regulering
- 320.803: Temperatur utenfor regulering
- 320.805: Felleslås alarm
- 320.806: Temperatur utenfor regulering
- 350.807: Avvik fra ønsket temperatur

TEMP TILLUFT 300.001-005

TEMPHØVEDURS

Atrius Solution Builder x +
 10.41.76.65/dglux5/viewer.html?proj=SDC_FFF&path=index.dg5

VARME 320.004: AVDELING ADMIN MM.

STARTSIDE

VENTILASJON

- 300.001
- 300.002
- 300.003
- 300.005
- 300.006
- 300.007
- 300.008
- 300.009
- 300.010
- 300.011
- 300.013
- 300.015
- 300.016
- 300.017
- 300.019
- 300.021

VARME

- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008

Siemens AG
Siemens result Co.
Building automation

UTEFØLER R1901

2.5 °C

30.0 °C

Vinter

RADIATORKURS **RADIATORKURS**

46.3 °C 49.3 °C 42.7 °C 42.8 °C 49.3 °C 42.6 °C

51 % 0 %

88.8 °C (Alarmgrense) 84.2 °C 80.0 °C

TUR FJERNVARME RETUR FJERNVARME

ALARMLISTE


- 320.002: Temperatur utenfor regulering
- 320.003: Temperatur utenfor regulering
- 320.005: Følefeil alarm
- 320.004: Temperatur utenfor regulering
- 350.007: Avvik fra ønsket temperatur

TEMP TILLUFT 300.001-005

TEMPHOVEDKURS



VARME 320.005: AVDELING A, SIKKERHETSAVDELING, RADIATOR/VENTILASJON

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

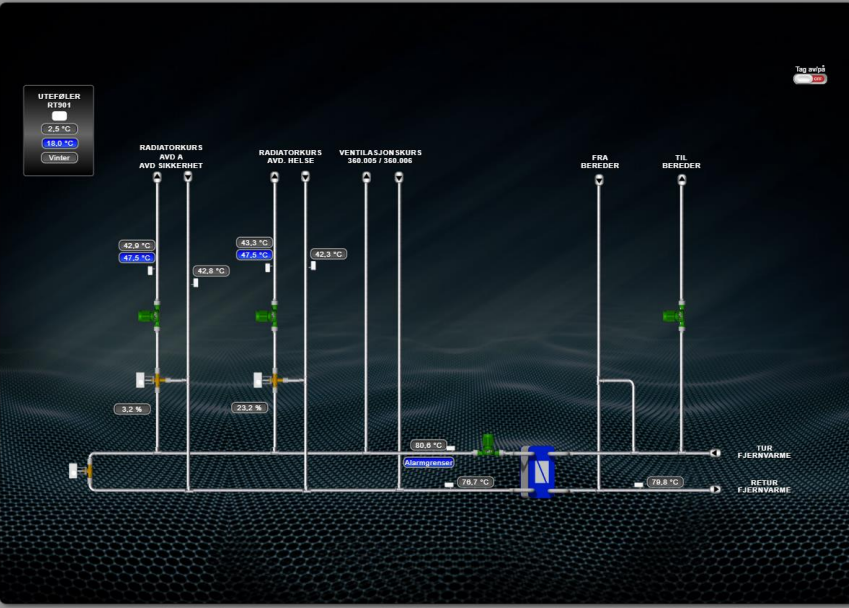

ALARMLISTE

| | |
|---------|-------------------------------|
| 320.002 | Temperatur utenfor regulering |
| 320.003 | Temperatur utenfor regulering |
| 320.005 | Følefeil alarm |
| 320.006 | Temperatur utenfor regulering |
| 360.007 | Avvik fra ønsket temperatur |



Atrius Solution Builder x +
 10.41.76.65/dglux5/viewer.html?proj=5DC_FFF&path=index.dg5

VARME 320.006: AVDELING B BOENHET, RADIATOR/VENTILASJON

STARTSIDE

VENTILASJON

- 300.001
- 300.002
- 300.003
- 300.005
- 300.006
- 300.007
- 300.008
- 300.009
- 300.010
- 300.011
- 300.013
- 300.015
- 300.016
- 300.017
- 300.019
- 300.021

VARME

- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008

SINUS result Co.
Building automation

ALARMLISTE

- 320.002: Temperatur utenfor regulering
- 320.003: Temperatur utenfor regulering
- 320.005: Følefeil alarm
- 320.006: Temperatur utenfor regulering
- 350.007: Avvik fra ønsket temperatur

TEMP TILLUFT 300.001-005

TEMPHØVEDKURS

Atrius Solution Builder x +
 10.41.76.65/dglux5/viewer.html?proj=5DC_FFF&path=index.dg5

VARME 320.007: VERKSTED AVDELING B/C

STARTSIDE

VENTILASJON

- 360.001
- 360.002
- 360.003
- 360.005
- 360.006
- 360.007
- 360.008
- 360.009
- 360.010
- 360.011
- 360.013
- 360.015
- 360.016
- 360.017
- 360.019
- 360.021

VARME

- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008

Siemens
Building automation

UTEFØLER RT301

31.1 °C

60.8 °C

Vinter

ALARMLISTE


- 320.802: Temperatur utenfor regulering
- 320.803: Temperatur utenfor regulering
- 320.805: Føleled alarm
- 320.806: Temperatur utenfor regulering
- 350.807: Avvik fra ønsket temperatur

TEMP TILLUFT 300.001-005

TEMPHØVEDØRS

VARME 320.008: AVDELING C BOENHET, RADIATOR/VENTILASJON

- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008
- 320.009
- 320.010
- 320.011
- 320.013
- 320.015
- 320.018
- 320.017
- 320.019
- 320.021
- VARME**
- 320.001
- 320.002
- 320.003
- 320.004
- 320.005
- 320.006
- 320.007
- 320.008
- KJØLING**
- VVS**
- DIVERSE**
- UR**
- ALARM**
- ALARMEDITOR**
- SD Consult Co.
R&D i Norge

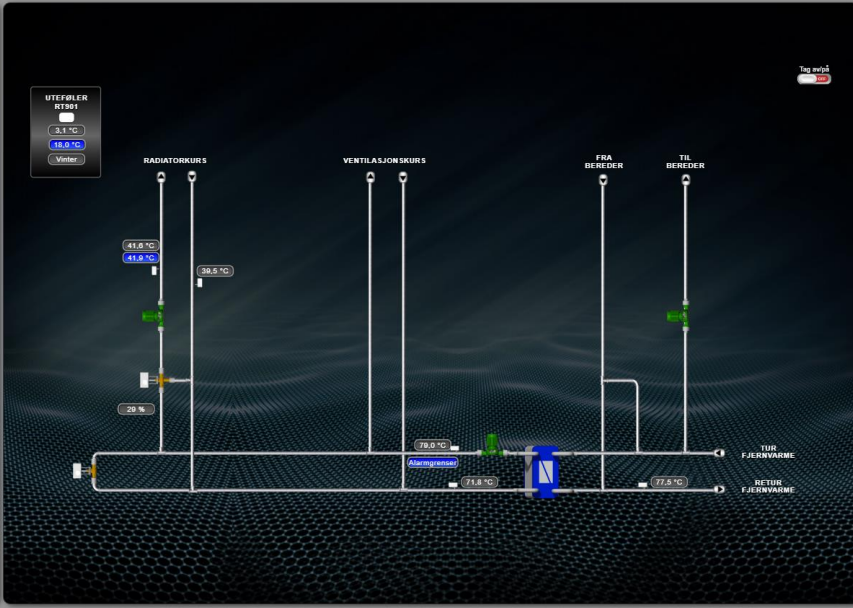

ALARMLISTE

| | |
|---------|-------------------------------|
| 320.002 | Temperatur utenfor regulering |
| 320.003 | Temperatur utenfor regulering |
| 320.005 | Følefeil alarm |
| 320.006 | Temperatur utenfor regulering |
| 320.007 | Avvik fra ønsket temperatur |

