



VENTILASJON 360.001: GYMSAL

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008



ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

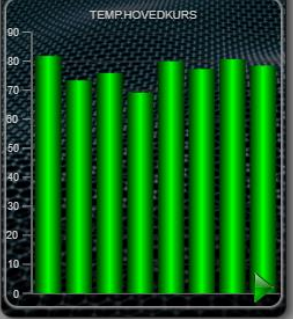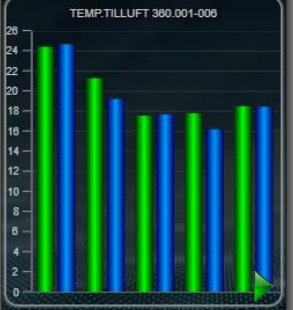

VENTILASJON 360.002: AVDELING D BOENHET

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

UTEFØLER RT1901


2,7 °C

14,0 °C

Vinter


FRIKJØLING

Av

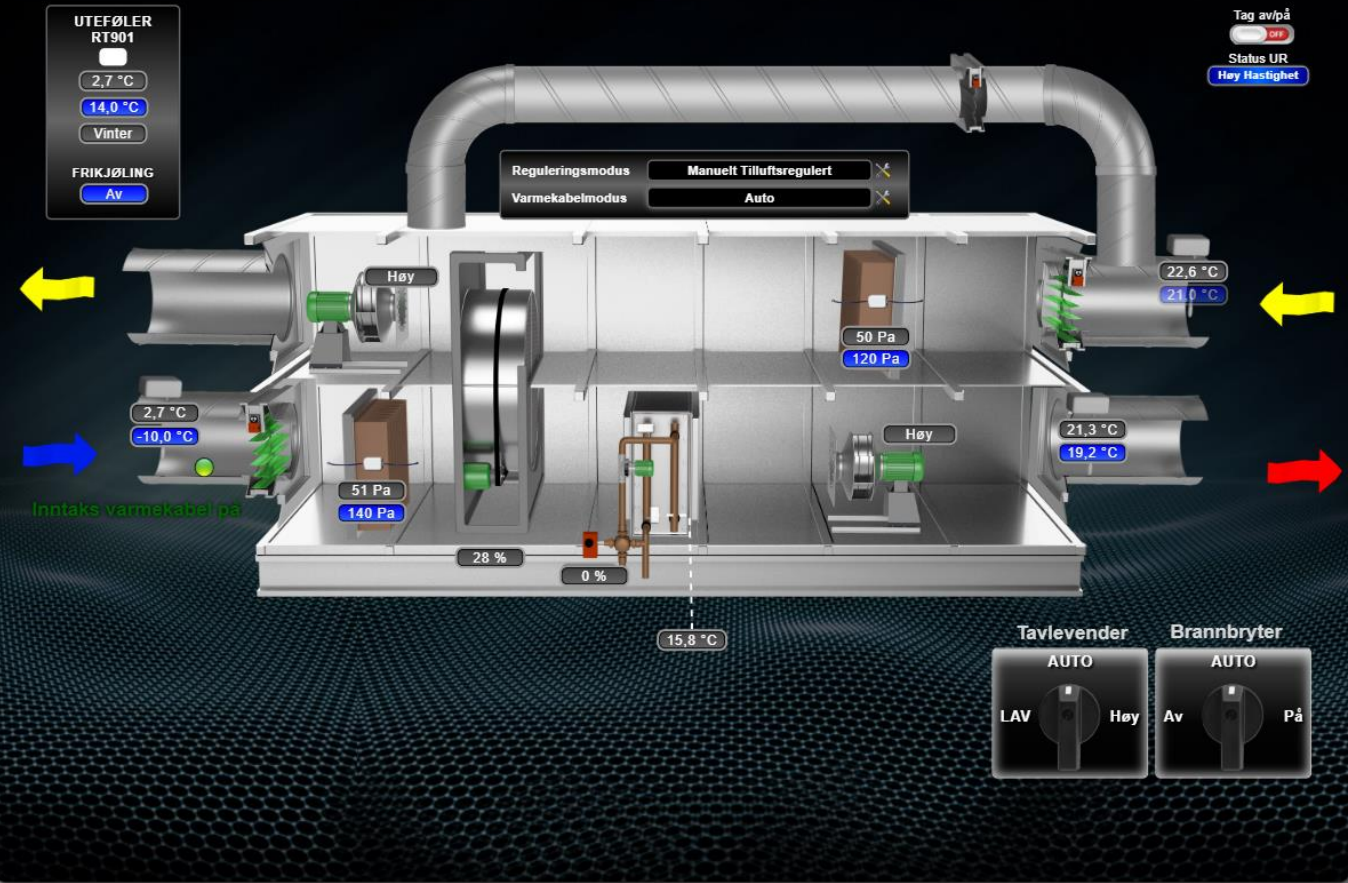

ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.004-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

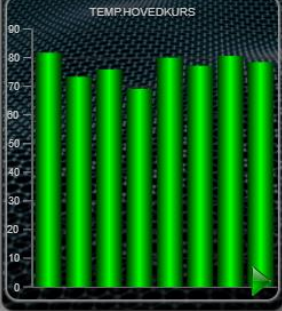

VENTILASJON 360.003: KANTINE KJØKKEN

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

UTEFØLER RT901

2,7 °C

14,0 °C

Vinter

FRIKJØLING

Av


Tag av/på

Status UR

Høy Hastighet

Reguleringsmodus: Manuelt Tilluftsregulert

Varmekabelmodus: Auto

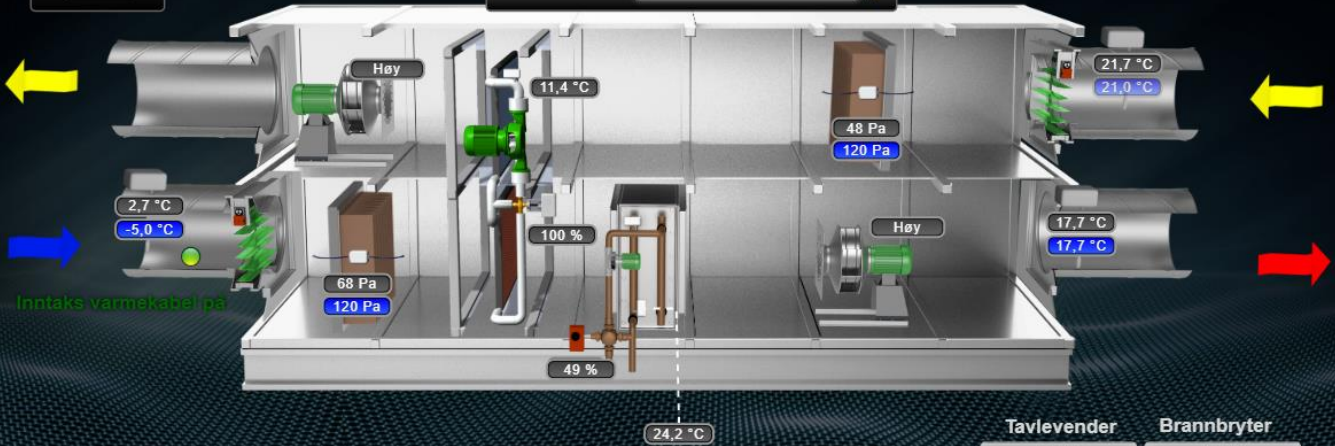


Tavlevender: AUTO (LAV, Høy)

Brannbryter: AUTO (Av, På)

ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

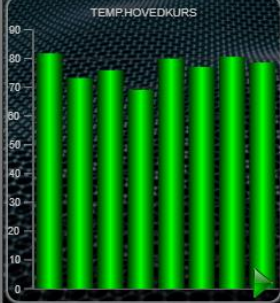

VENTILASJON 360.005: ADMINISTRASJONSAVDELING

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

UTEFØLER RT901

2,7 °C

14,0 °C

Vinter

FRIKJØLING

Av

BRANNFUNKSJON AKTIV


Tag av/på

Status UR

Hey Hastighet

Reguleringsmodus: **Manuelt Tilluftsregulert**

Varmekabelmodus: **Auto**

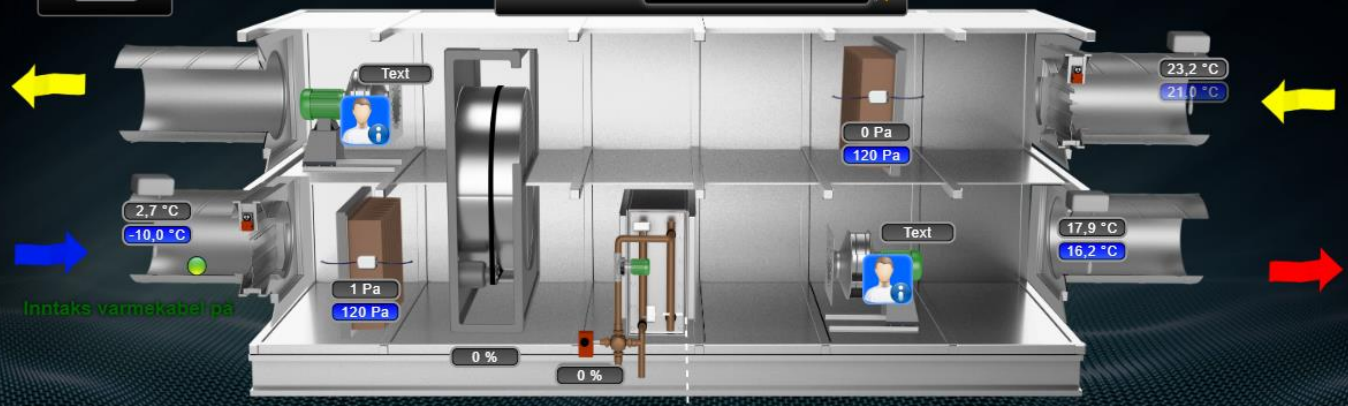

Inntaks varmekabel på

Tavlevender

AUTO

LAV Av

Hey



Brannbryter

AUTO

Av På


ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

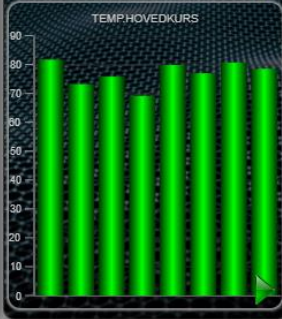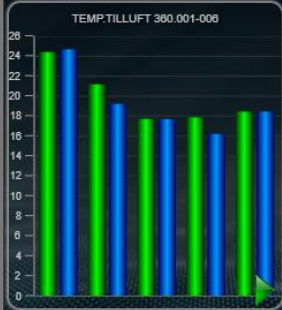



VENTILASJON 360.006: AVDELING A

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

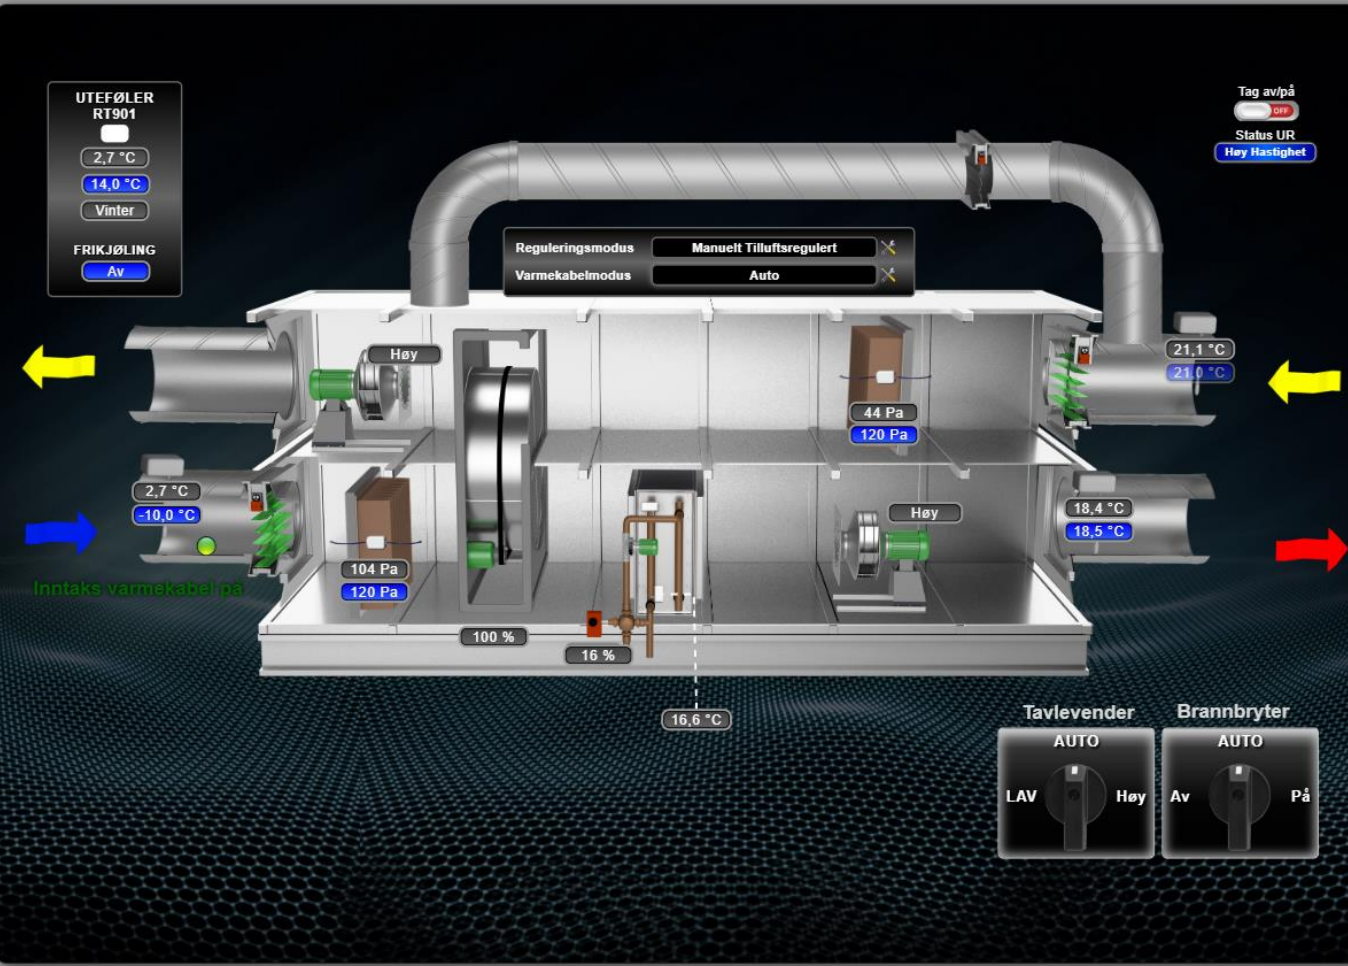


ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

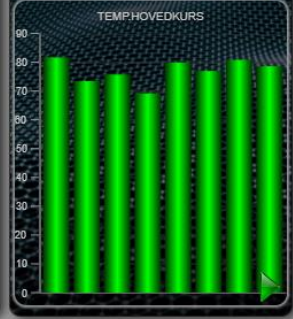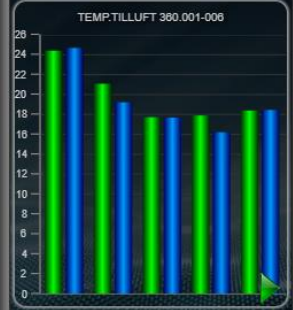



VENTILASJON 360.007: AVDELING B BOENHET

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

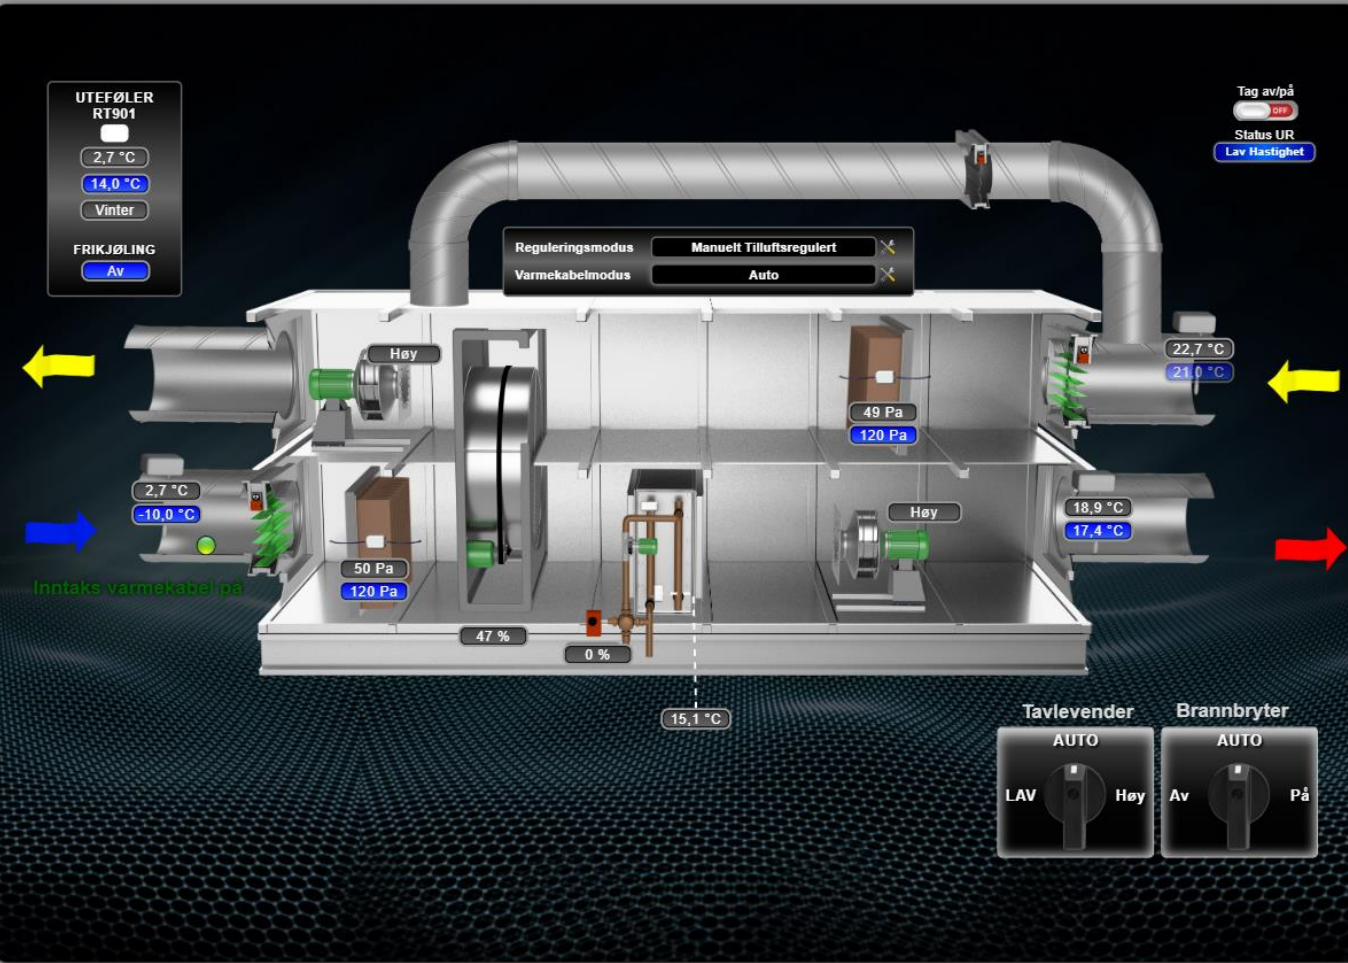


ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

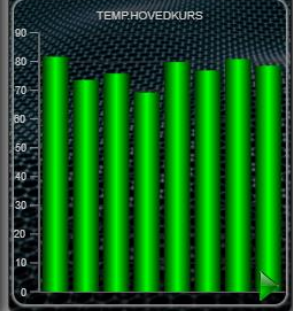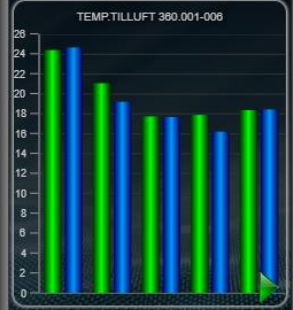



VENTILASJON 360.008: FELLES B/C AVDELING

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

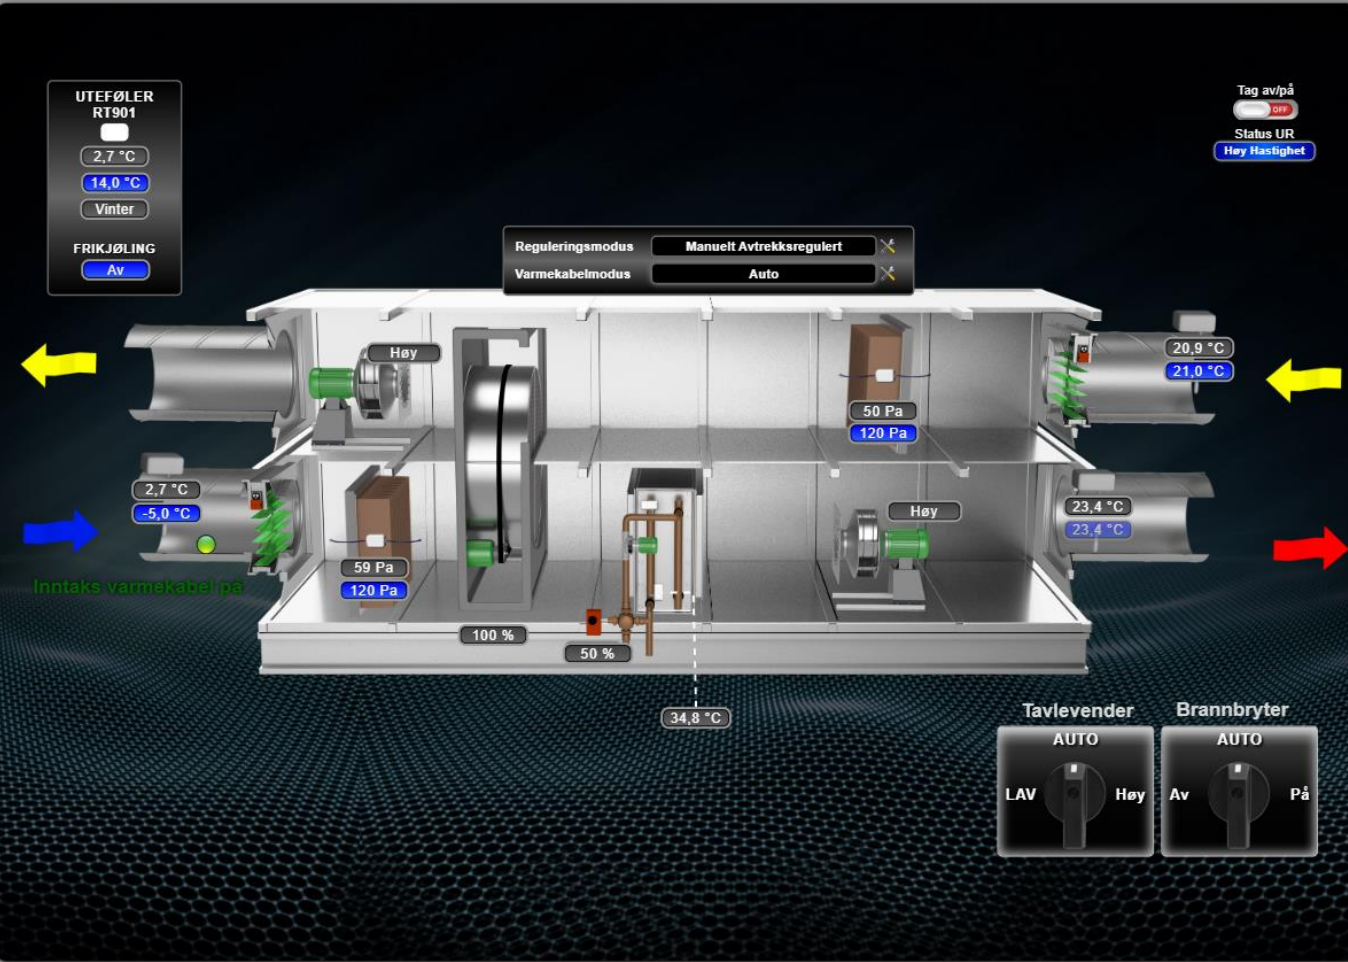


ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

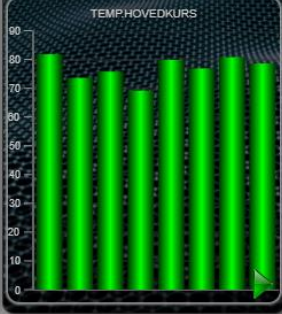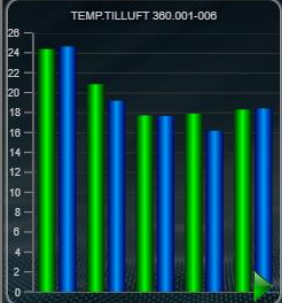


VENTILASJON 360.009: AVDELING C BOENHET

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

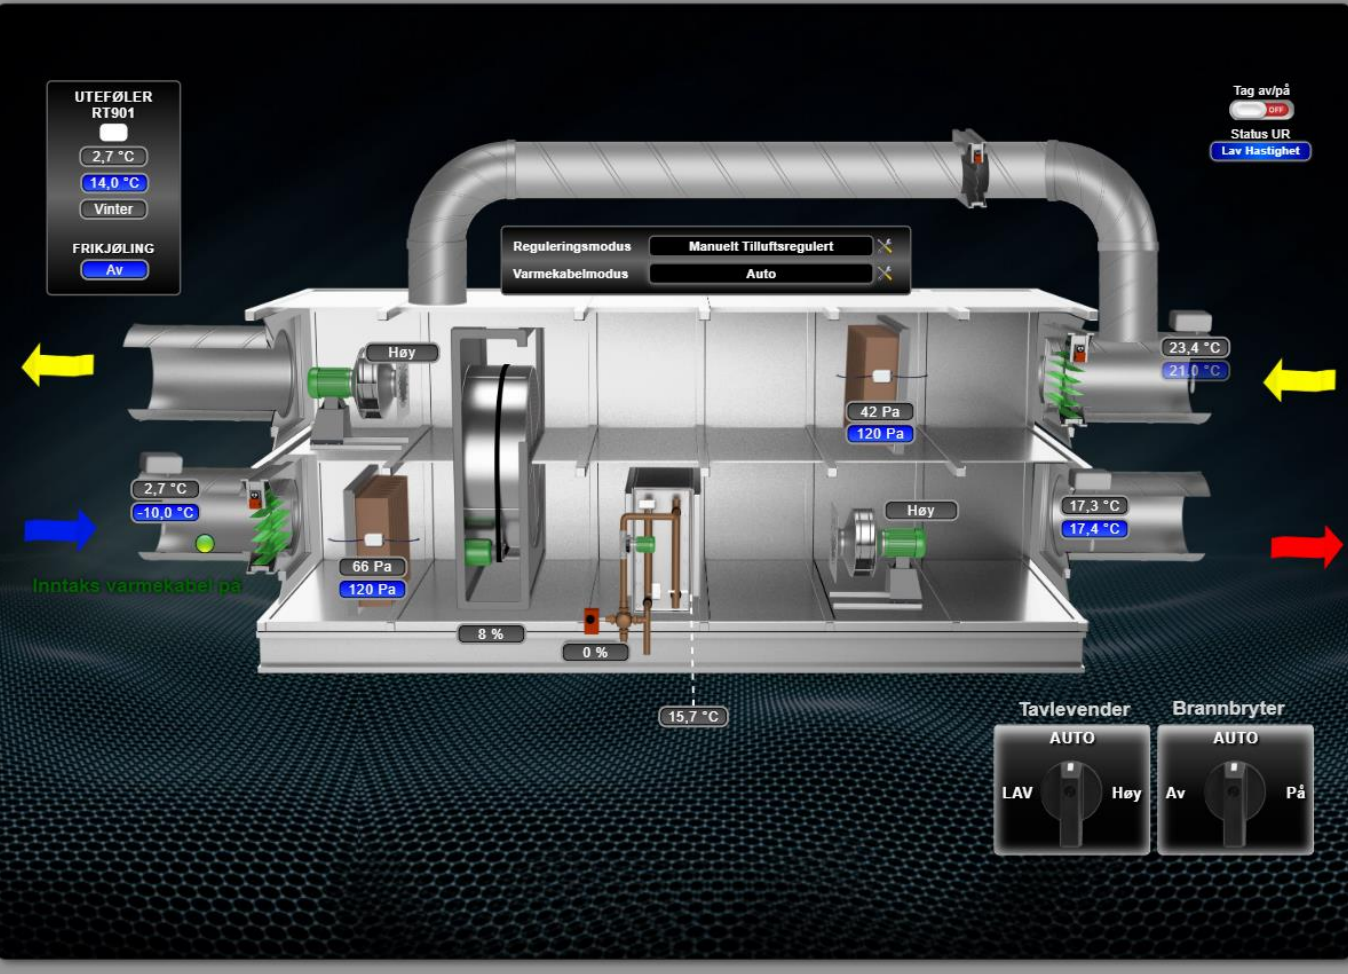

ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

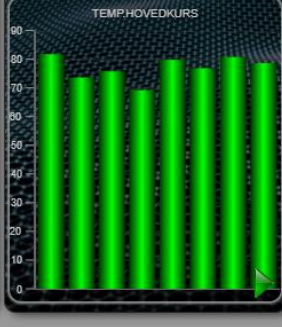

VENTILASJON 360.010: VERKSTED AVDELING B

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

UTEFØLER RT901

2,8 °C

14,0 °C

Av

FRIKJØLING

Av

Reguleringsmodus: **Manuelt Tilluftsregulert**

Varmekabelmodus: **Auto**



Tag av/på: **ON**

Status UR: **Høy Hastighet**



ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

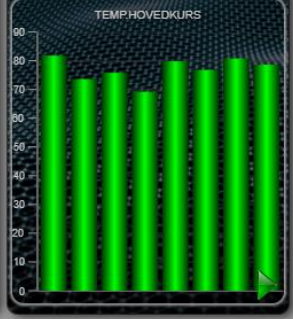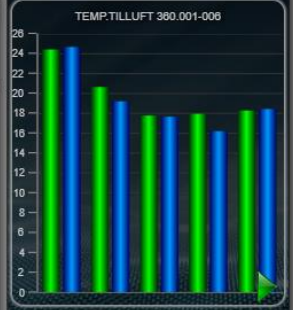

Tavlevender: **AUTO** (LAV, Høy)

Brannbryter: **AUTO** (Av, På)

VENTILASJON 360.011: VERKSTED AVDELING C

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

UTEFØLER RT901

2,7 °C

14,0 °C

Vinter

FRIKJØLING


Av

Reguleringsmodus: **Manuelt Tilluftsregulert**

Varmekabelmodus: **Auto**

Tag av/på: **ON**

Status UR: **Høy Hastighet**

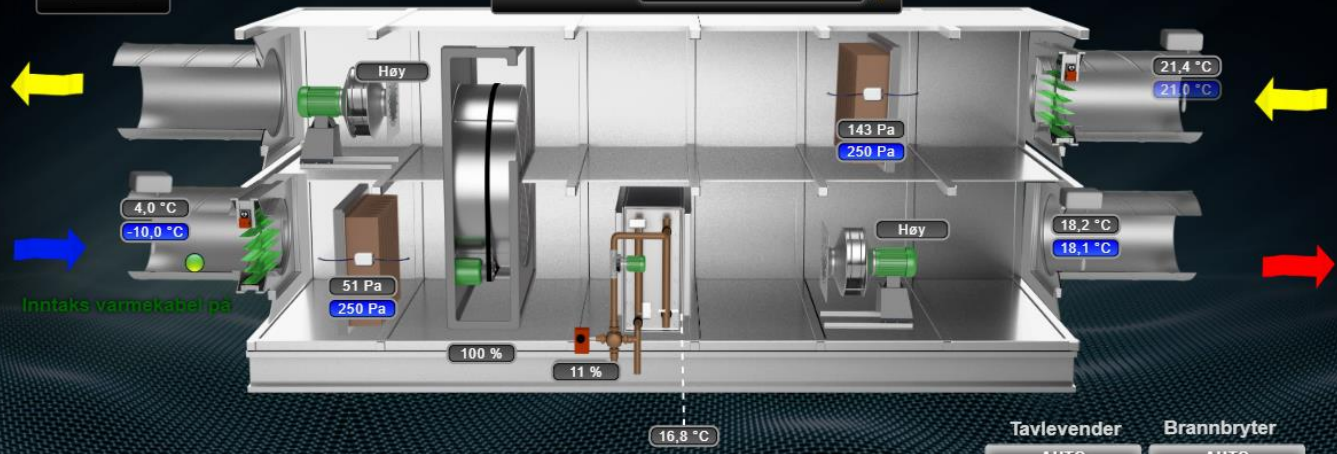

Tavlevender AUTO



LAV Høy

Brannbryter AUTO

Av På


ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesteil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

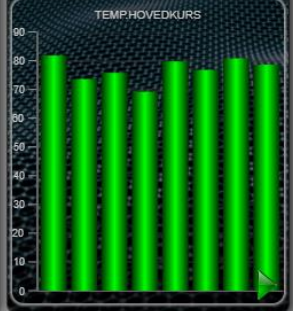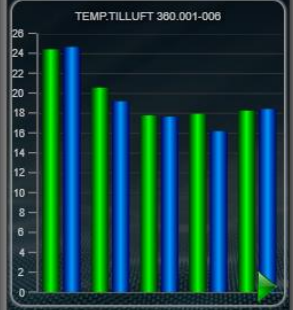



VENTILASJON 360.017: FJERNLAGER

- STARTSIDE
- VENTILASJON
 - 360.001
 - 360.002
 - 360.003
 - 360.005
 - 360.006
 - 360.007
 - 360.008
 - 360.009
 - 360.010
 - 360.011
 - 360.013
 - 360.015
 - 360.016
 - 360.017
 - 360.019
 - 360.021
- VARME
 - 320.001
 - 320.002
 - 320.003
 - 320.004
 - 320.005
 - 320.006
 - 320.007
 - 320.008

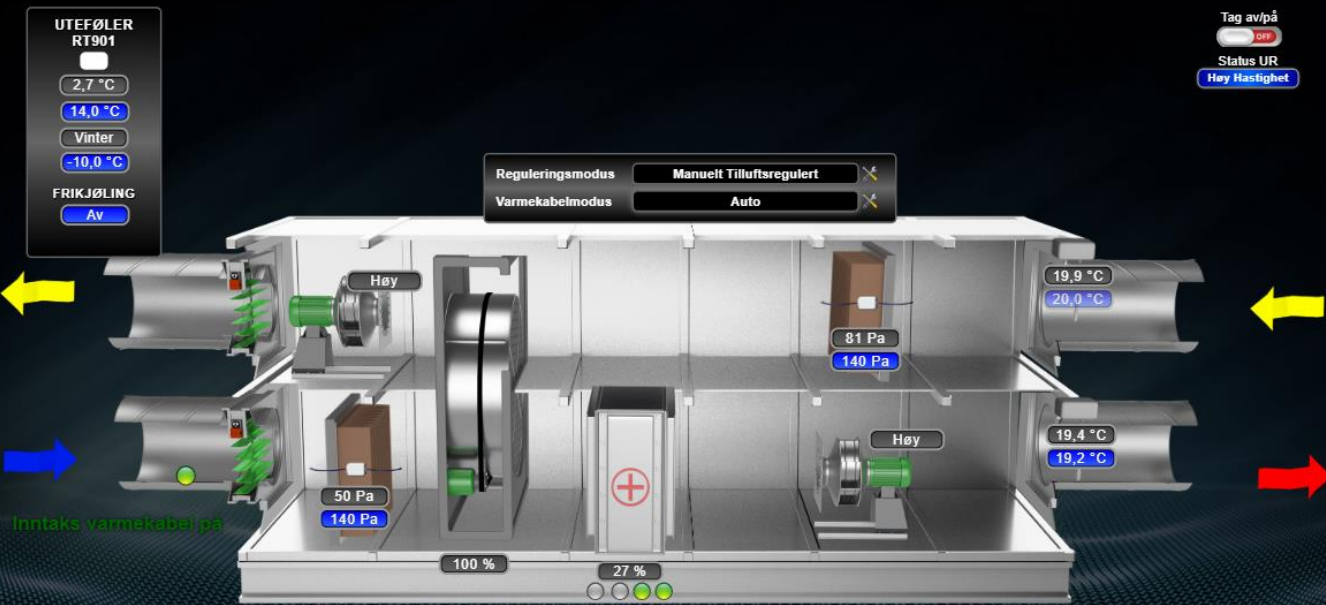

ALARMLISTE

320.002-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Temperatur utenfor regulering
320.003-	Fellesfeil alarm
320.004-	Temperatur utenfor regulering
360.007-	Avik fra ønsket temperatur

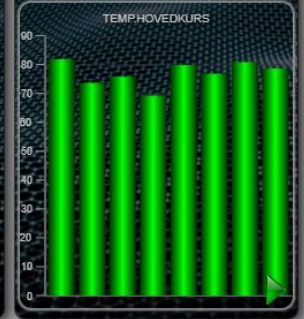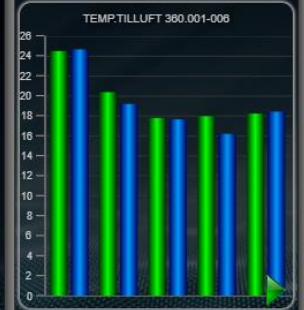

Tavlevender: Auto (Lav, Høy)

Brannbryter: AUTO (Av, På)