





Ventilasjonsrom 6 lengst til venstre på tegning 4T-314



Ventilasjonsrom 6 snitt C tegn 4T-314



Ventilasjonsrom 6 røykventilasjon typisk

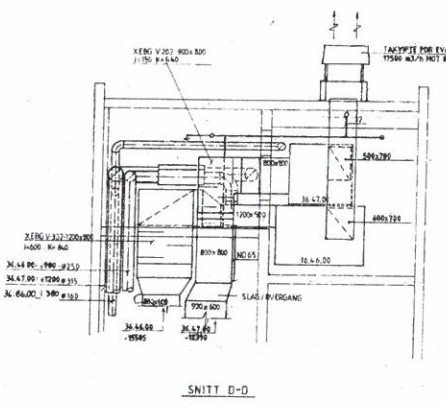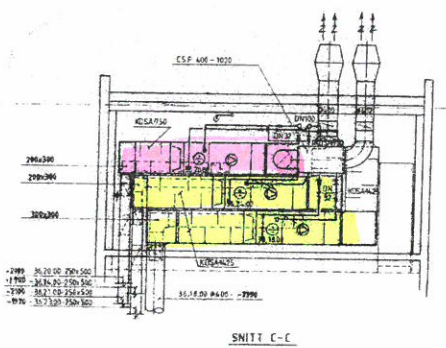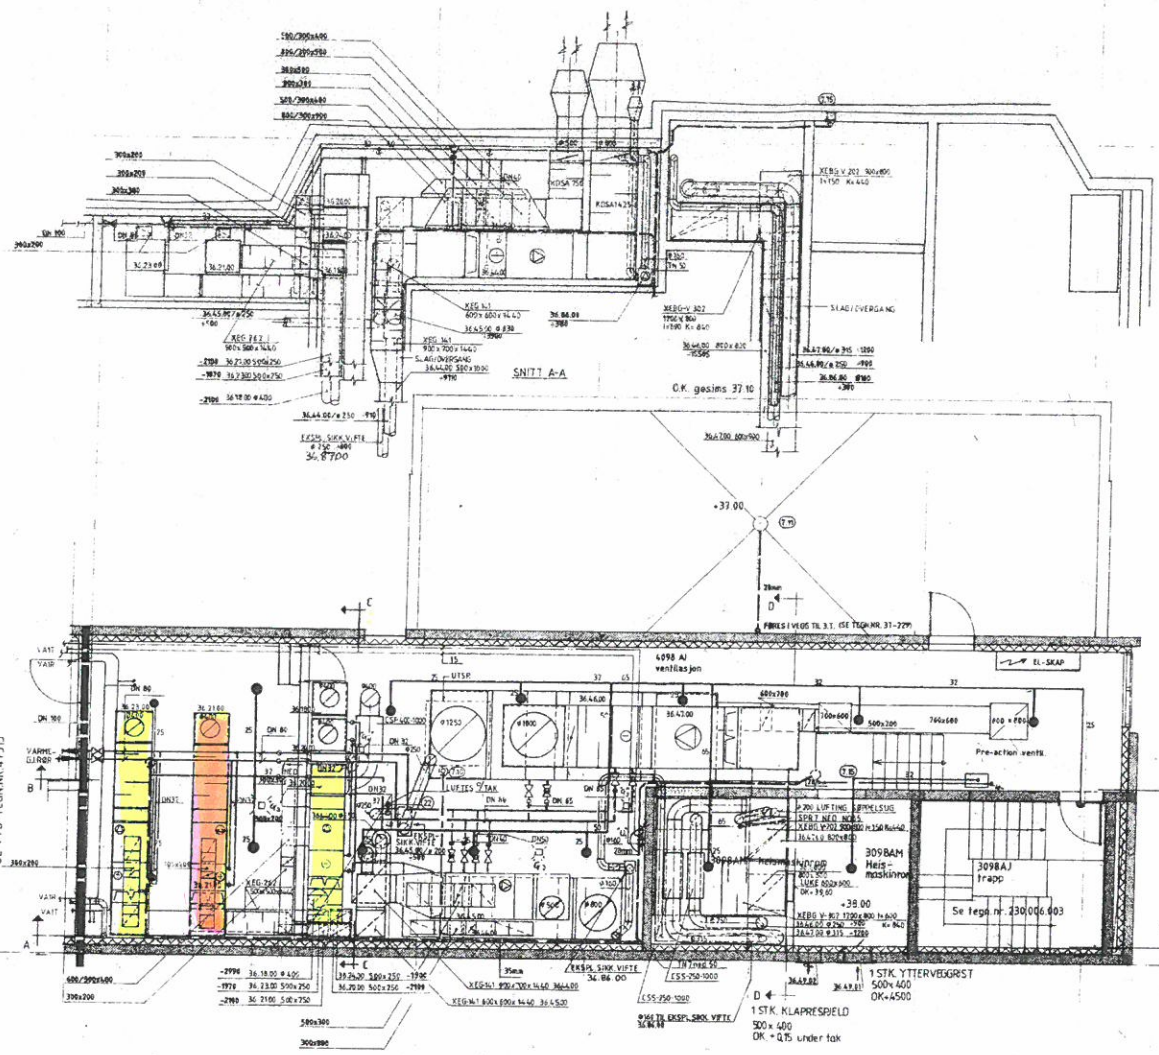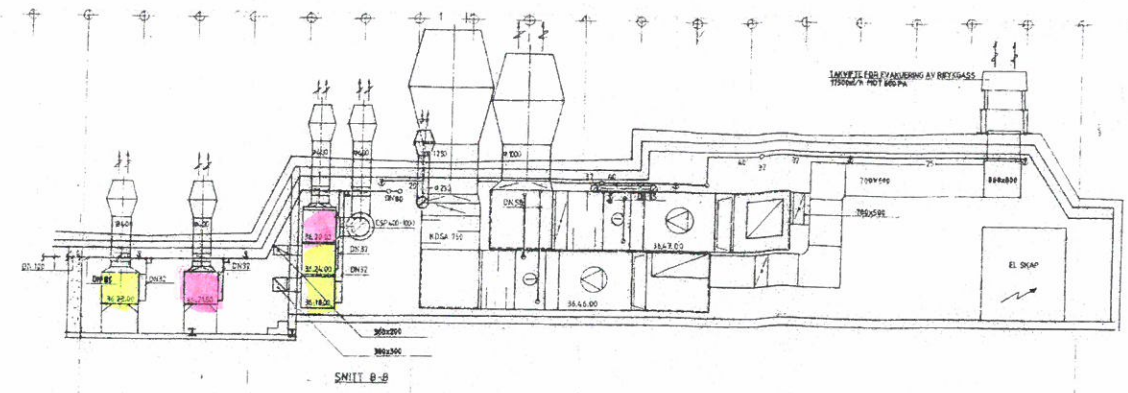

FOR NYKJTIG PLEASERING OG DIMENSJONERING AV SPRINKLERANLEGGET: SE TEGNINGER FRA WORMHOLD

ARBEIDSTEGNING FOR: F10, F11, F13, F14, F15

OBS! DENNE TEGNINGEN SKAL MASSEKONTROLLERES VED EVENTUELLE FORANDRINGER GJ. ETTER REV. 4

NO	REVISJON	AV	AVTAK	DATE	REVISJON
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

SKAL SKIFTES
IKKE I BRUK

SYSTEM NR	LØSTENDE NR	AVTAK FRA
36.30.00	-299	KORRIGT OPSALP 2. ETG. N.B.
36.20.00	-299	OP.SAL. R. 2. ETG. N.B.
36.21.00	-299	OP.SAL. 7.
36.22.00	-299	OP.SAL. 5.
36.24.00	-299	OP.SAL. 4.
36.44.00	-299	OP.SAL. 3.
36.45.00	-299	OP.SAL. 2.
36.46.00	-299	OP.SAL. 1.
36.47.00	-299	OP.SAL. 0.
36.48.00	-299	OP.SAL. -1.
36.49.00	-299	OP.SAL. -2.
36.50.00	-299	OP.SAL. -3.
36.51.00	-299	OP.SAL. -4.
36.52.00	-299	OP.SAL. -5.
36.53.00	-299	OP.SAL. -6.
36.54.00	-299	OP.SAL. -7.
36.55.00	-299	OP.SAL. -8.
36.56.00	-299	OP.SAL. -9.
36.57.00	-299	OP.SAL. -10.

VEST-AGDER SENTRALSUKKEMUS-EG

4. ETG

VVS-ANLEGG

150

85051

4T-314

4. etasje tel: +46 230 003 077