


SYMBOLLISTE TELETEKNISK ANLEGG	
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 1000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 1500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 2000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 2500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 3000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 3500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 4000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 4500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 5000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 5500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 6000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 6500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 7000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 7500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 8000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 8500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 9000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 9500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 10000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 10500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 11000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 11500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 12000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 12500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 13000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 13500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 14000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 14500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 15000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 15500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 16000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 16500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 17000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 17500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 18000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 18500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 19000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 19500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 20000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 20500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 21000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 21500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 22000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 22500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 23000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 23500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 24000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 24500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 25000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 25500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 26000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 26500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 27000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 27500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 28000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 28500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 29000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 29500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 30000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 30500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 31000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 31500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 32000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 32500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 33000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 33500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 34000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 34500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 35000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 35500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 36000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 36500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 37000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 37500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 38000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 38500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 39000 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 39500 mm ledningsdiameter
[Symbol]	Slutpunkt for ledning med 40000 mm ledningsdiameter

Tegningsnummer: **04.715-E50-V-20-210-3-Z**

1	Revider fase 1	UJ	08.01.18	UJ
2	Revider fase 2	UJ	08.02.18	UJ
3	Revider fase 3	UJ	08.03.18	UJ
4	Revider fase 4	UJ	08.04.18	UJ
5	Revider fase 5	UJ	08.05.18	UJ
6	Revider fase 6	UJ	08.06.18	UJ
7	Revider fase 7	UJ	08.07.18	UJ
8	Revider fase 8	UJ	08.08.18	UJ
9	Revider fase 9	UJ	08.09.18	UJ
10	Revider fase 10	UJ	08.10.18	UJ

Prosjekt: 04.715 E50 V 20 210 3 Z
 Prosjektleder: [Navn]
 Tegningstype: [Type]
 Tegningsnavn: [Navn]

Revisjoner:

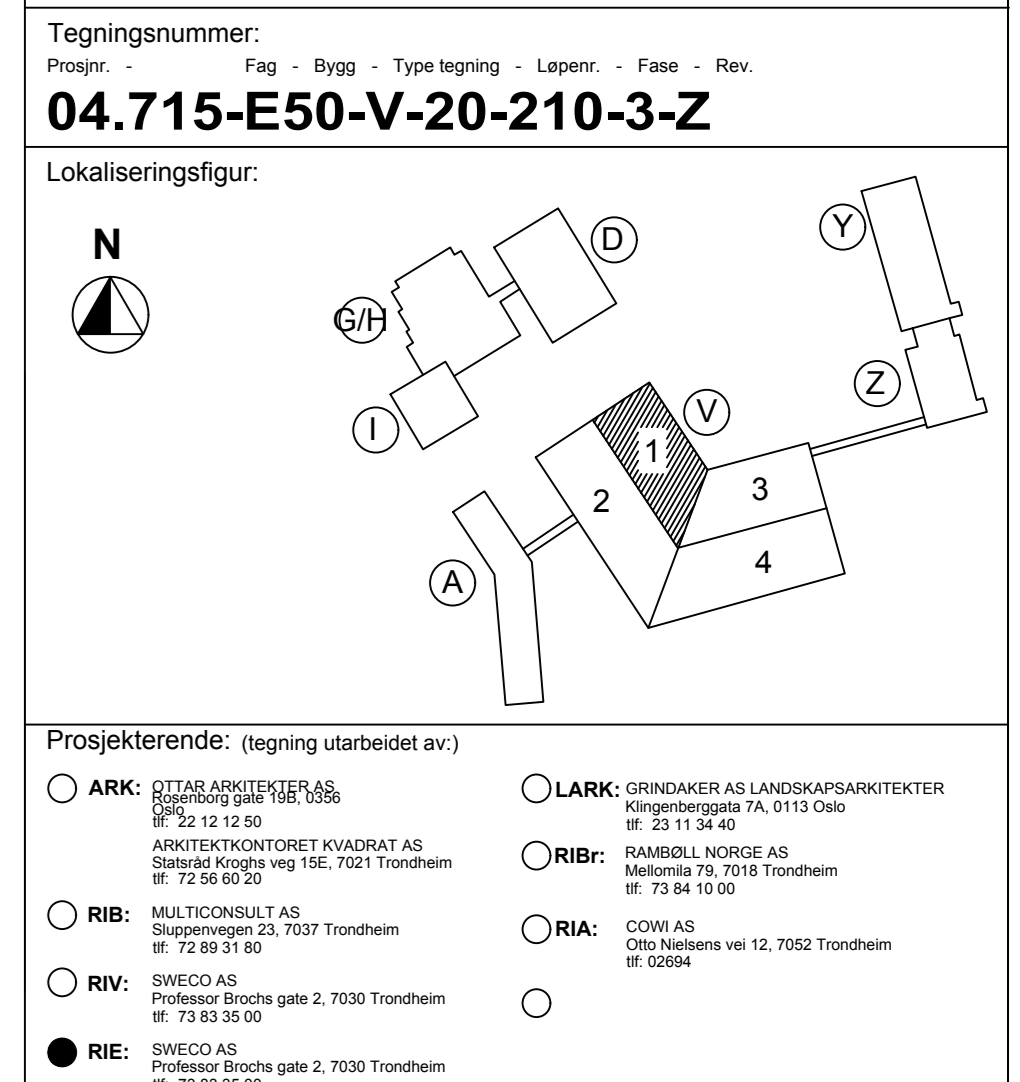

BYGGERNE: [Logo]
 TELETEKNISKE ANLEGG: [Logo]

04.715 BODØ VGS. NYBYGG & REHABILITERING

Prosjekt: [Navn]
 Adress: [Adresse]
 Byggherrens kontakt: [Navn, Telefon, E-post]

Som bygget

Tittel: **PLAN 2 DEL 1, BYGG V TELE OG ALARMANLEGG**

Tegningsnummer: **04.715-E50-V-20-210-3-Z**