


	3-VES REGULERINGSENTL. MODULLENDSE		LIFTPUM		RIKXx	TRYKMETRER
	2-VES REGULERINGSENTL. MODULLENDSE		HEATPUM		RIKXx	FLØYMETRER
	STREKEMOTØR/STREKEMOTØR/DV/STP		RIKXx	KLAPPE	RIKXx	KLAPPE
	TELEKONTROLLMOTØR/STREKEMOTØR/DV/STP		RIKXx	RIKXx	RIKXx	RIKXx
	DREKSPALDELENDSE		RIKXx	RIKXx	RIKXx	RIKXx
	KØLELENDSE		RIKXx	RIKXx	RIKXx	RIKXx
	INNSLUKKELENDSE		RIKXx	RIKXx	RIKXx	RIKXx
	SPØRRELENDSE/STREKEMOTØR/STREKEMOTØR/DV/STP		RIKXx	RIKXx	RIKXx	RIKXx

EKSISTERENDE ANLEGG

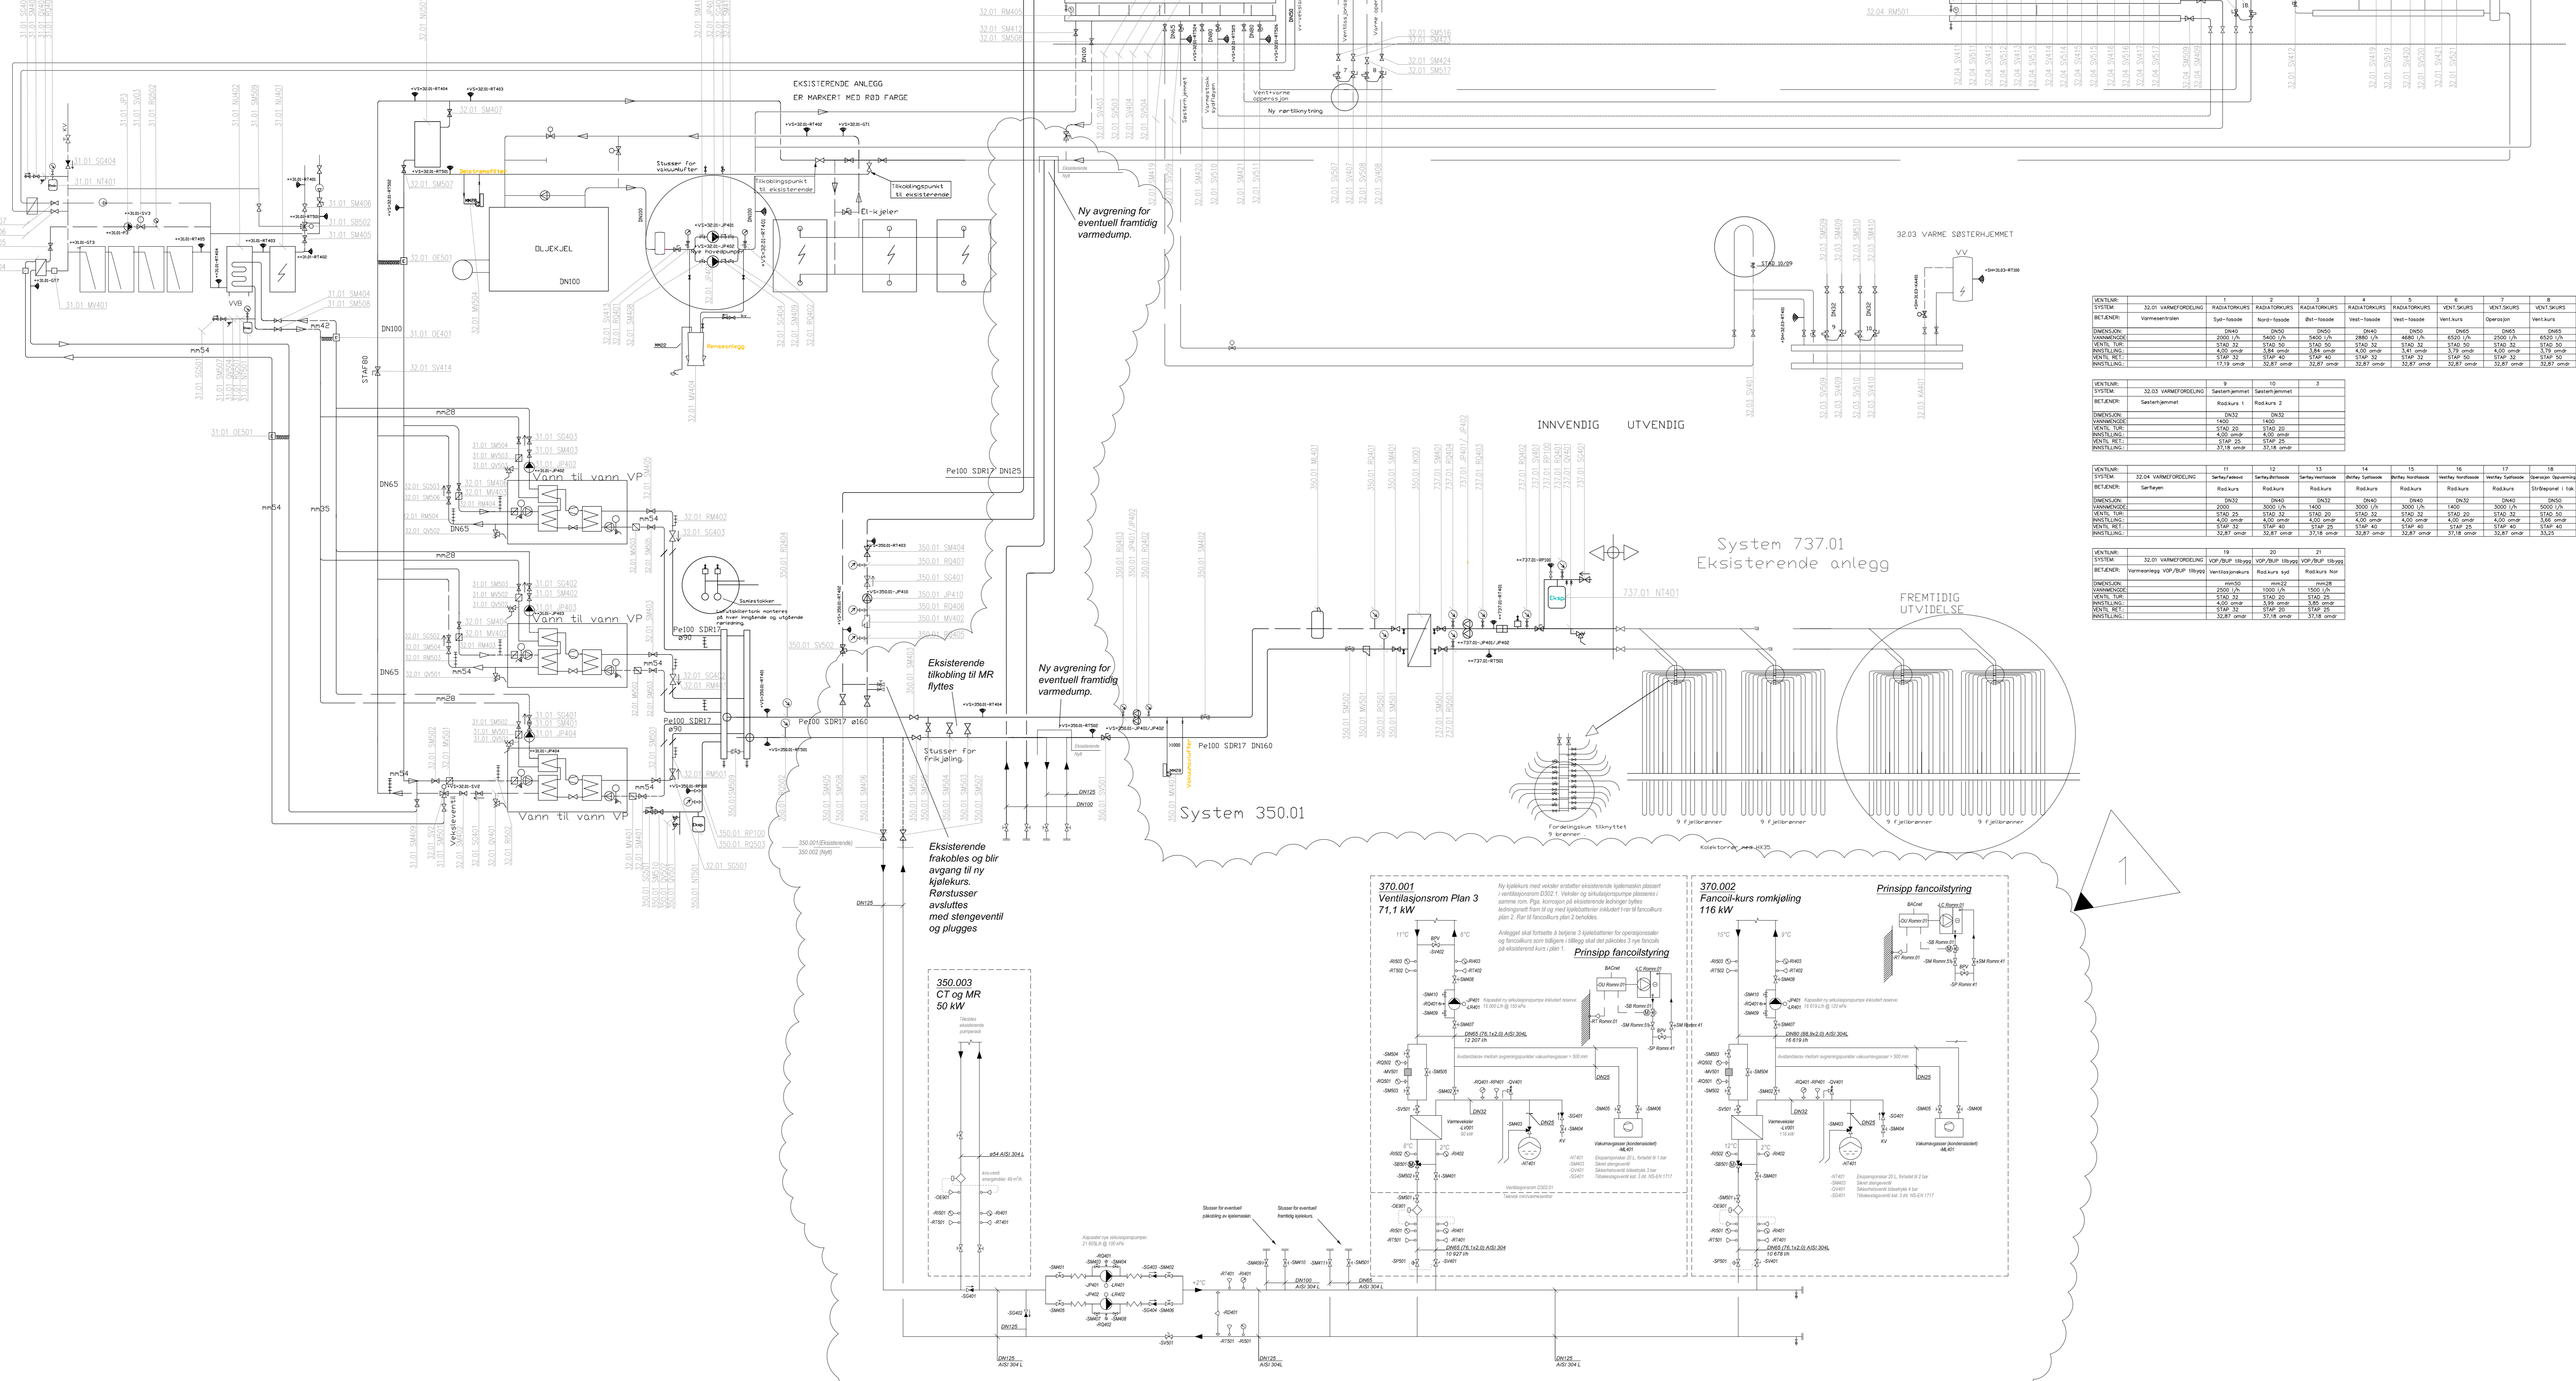

SYSTEM	3202 VARMEANLEGG	1	2	3	4	5	6	7	8
BETJENER	Varmeredning	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase	Spill-fase
INNSLUKKE	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
UTSLUKK	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718
INNSLUKKE/UTSLUKK	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718

SYSTEM	3204 VARMEANLEGG	1	2	3
BETJENER	Setepunkt	Radur 1	Radur 2	Radur 3
INNSLUKKE	1400	1400	1400	1400
UTSLUKK	1718	1718	1718	1718
INNSLUKKE/UTSLUKK	3118	3118	3118	3118

SYSTEM	3203 VARMEANLEGG	11	12	13	14	15	16	17	18
BETJENER	Radur	Radur	Radur	Radur	Radur	Radur	Radur	Radur	Radur
INNSLUKKE	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
UTSLUKK	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718	1718
INNSLUKKE/UTSLUKK	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718	3718

SYSTEM	3201 VARMEANLEGG	19	20	21
BETJENER	Varmeredning VDP/SUP	Radur 1	Radur 2	Radur 3
INNSLUKKE	2000	2000	2000	2000
UTSLUKK	1718	1718	1718	1718
INNSLUKKE/UTSLUKK	3718	3718	3718	3718

1	22.2.2021	Tilbudstegning	FVK	FVK	ASG
Tittel	Opparbeidelse	Rev.	Rev.	Rev.	Rev.
Systemsjema frikjøling					14736
V 370 70 001					
<input type="radio"/> ARK: <input type="radio"/> RB: <input type="radio"/> RE: <input checked="" type="radio"/> RV: Eriksen & Horgen AS Nydalen, 36 P.O. 4484 Nydalen 0403 OSLO 22.02.2021 <input type="radio"/> RB:					
Lokaliseringsskisse:					
Fase: TILBUDSTEGNING					
ERICHSEN HORGEN			ASG FVK FVK ASG 16.2.2021 1:56		
Lofoten sykehus Systemsjema frikjøling					
Tegningsnummer: V 370 70 001					
Rev. - 14736					