


SNITT A

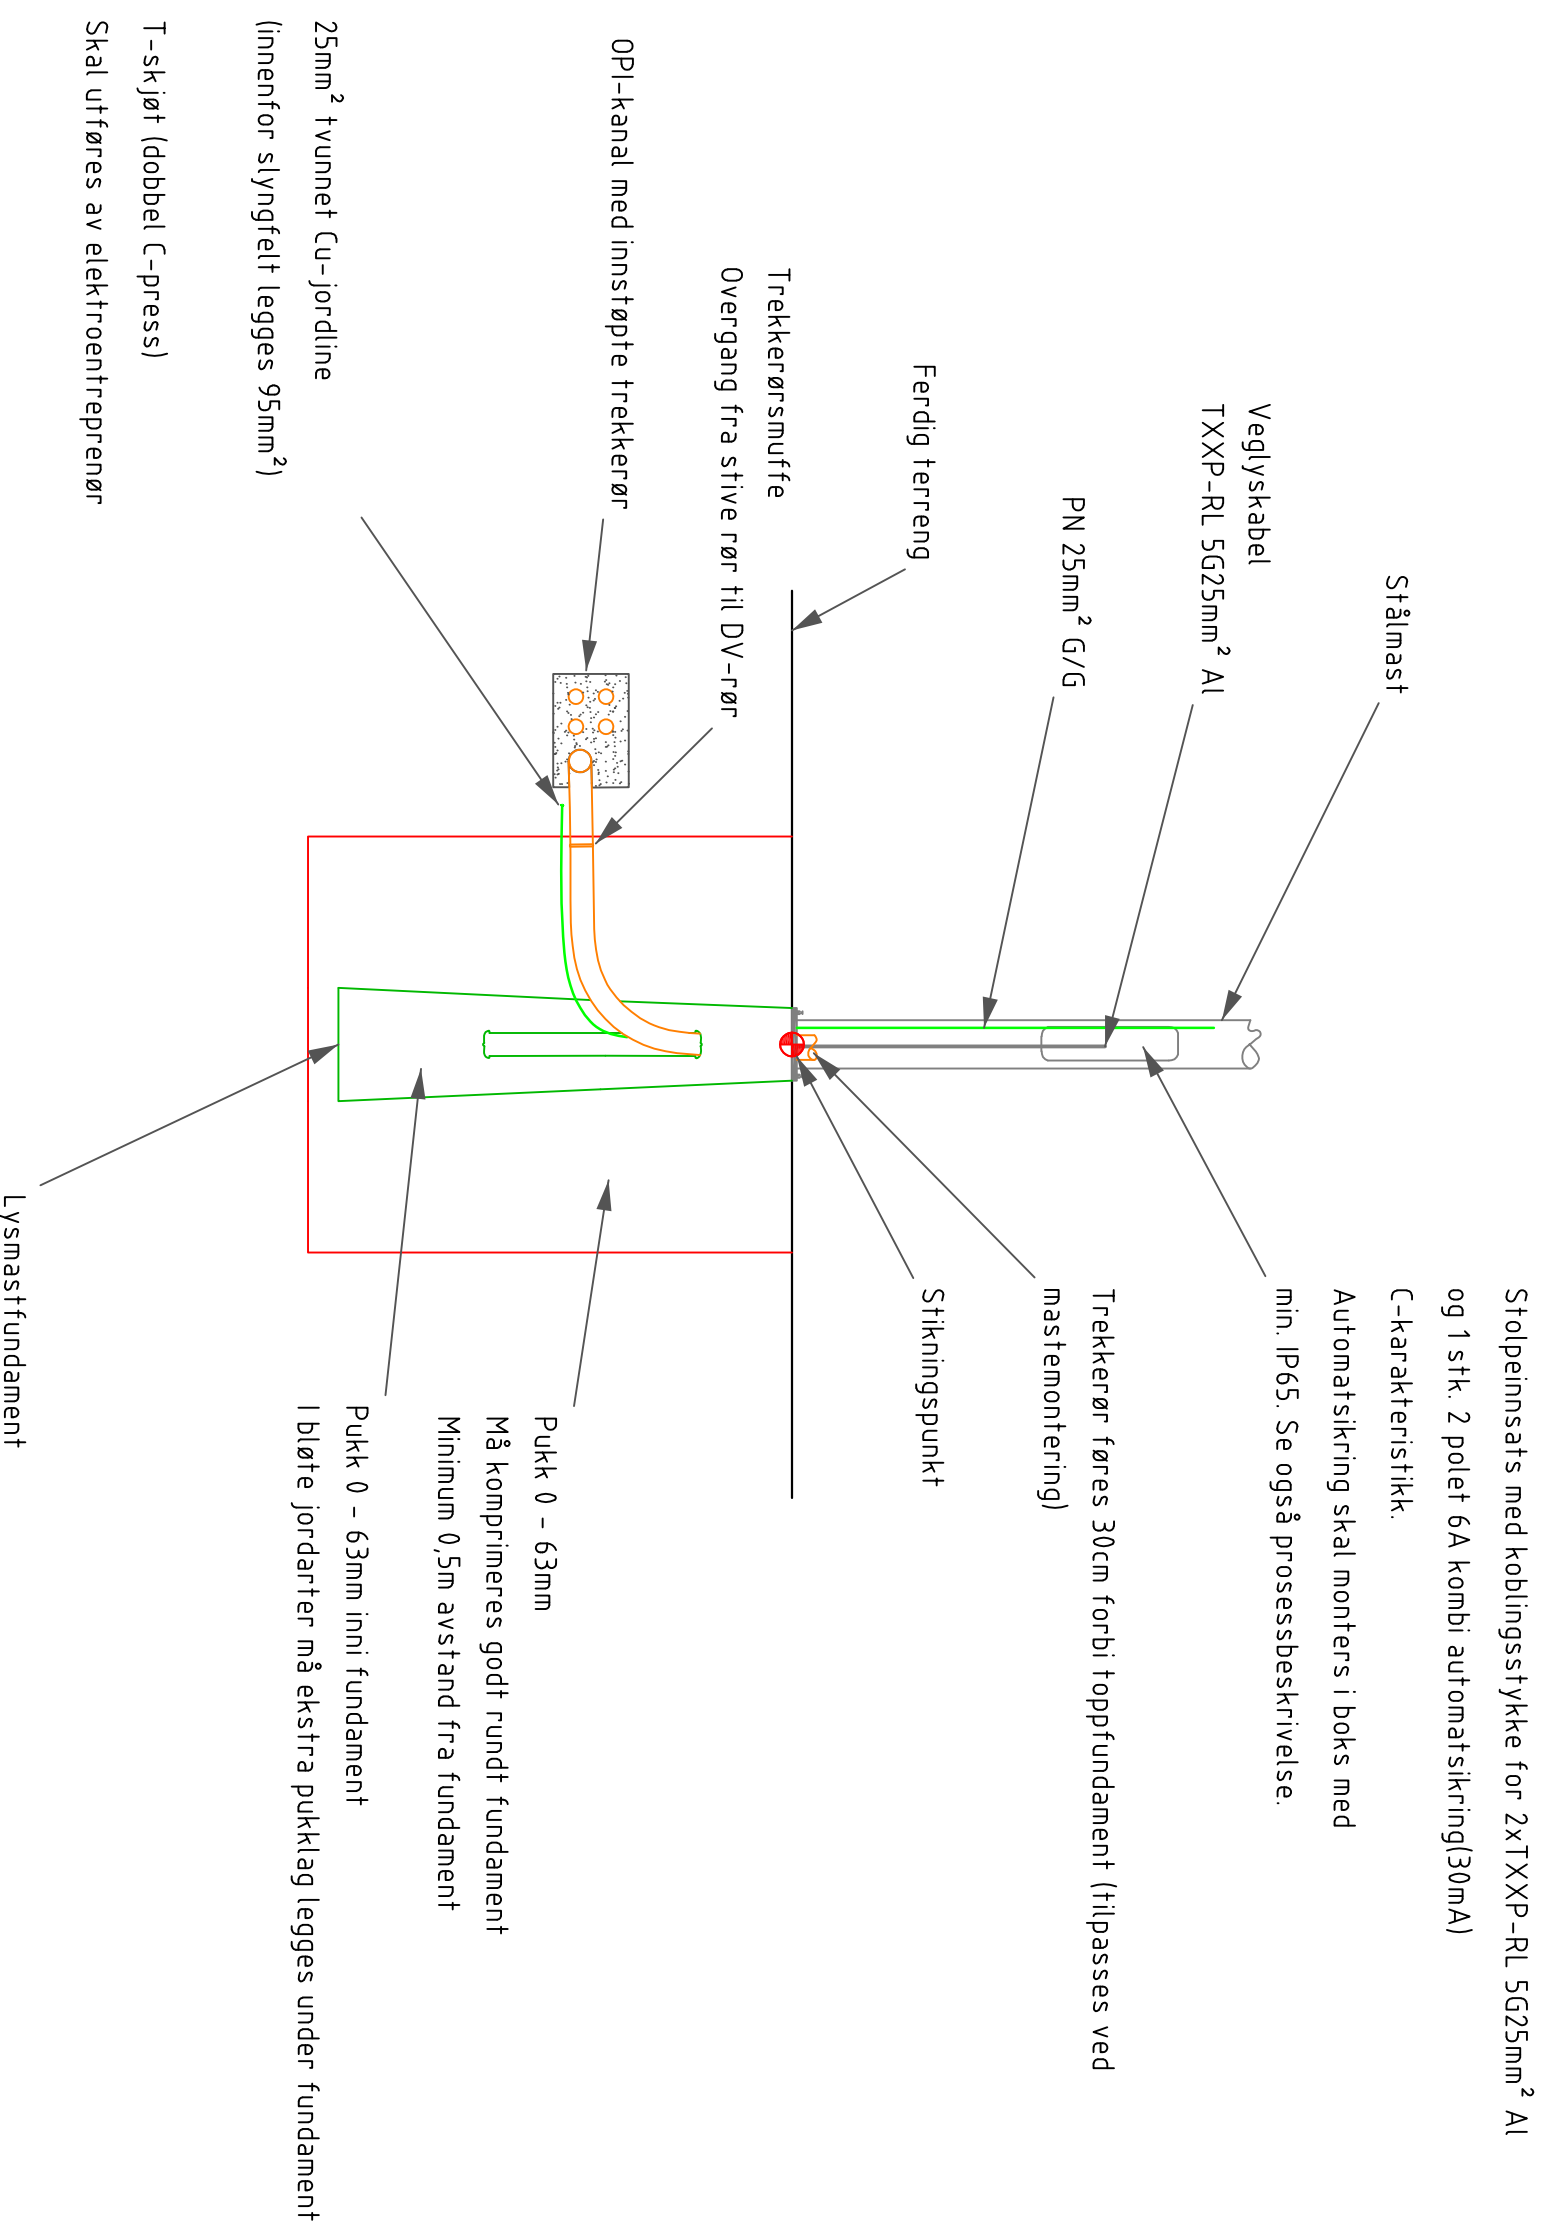

For master/skap som monteres innenfor slyngfelt SKAL 95mm² jord kobles til hhv. master og skap.

25mm² jordtråd i kablene kobles sammen i luka og isoleres GODT slik at det ikke kan oppstå forbindelser til mast/skap.

Alle høydeangivelser og koordinater på tegningene er angitt i "Oslo lokal høyde" og i "Euref89 NIM10".

W2 XX E 743 S 101 T 00

PROSJEKTERINGSGRUPPE

NR	AVDELING	AVDELING	AVDELING	AVDELING	AVDELING
01	STORINGET	98020129	prosjektleder		
02	BRØNNING LANDSKAP	93963199	prosjektleder		
03	SIRUKTOR	93243112	prosjektleder		
04	ZENSK	21453937	prosjektleder		



NO	DATO	AVDELING	AVDELING	AVDELING	AVDELING
00	22.10.18	KSJ	Tenkning		
01	22.10.18	KSJ	SKISSER		
02	22.10.18	KSJ	SKISSER		
03	22.10.18	KSJ	SKISSER		
04	22.10.18	KSJ	SKISSER		
05	22.10.18	KSJ	SKISSER		

WESSELS Plass

ELEKTRO

SNITT TREKKERØR PULLERT-MASTEFUNDAMENT

W2 XX E 743 S 101 T 00

