


NBI
Kanalrør i Hoveddelen skal brannisoleres iht. "trekk ut"-prinsippet og isolasjonsleverandørens anvisninger. Gjelder kun nye kanalstrekk.

Etasjeoversikt:

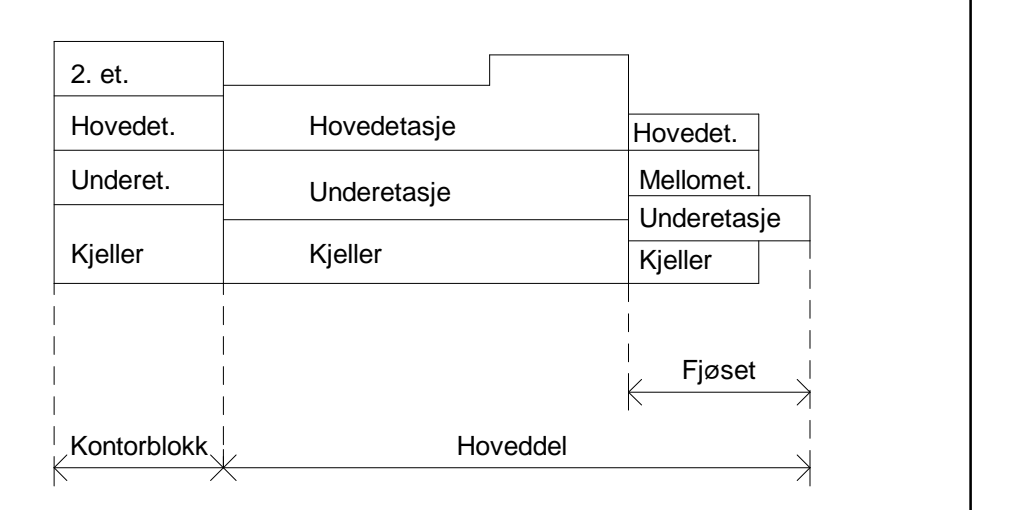

V-20-U1-02 F02

Prosjekt	2019-01-23	Underlag totalentreprise	ASol	ToAn	ASol
Dato	2019-04-17	For Anbud	ASol	ToAn	ASol
Rev.		Endring	ASol	ToAn	ASol
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som er av det utpekte og ansvarlige rådgiveret. Oppdragsveilederen er Norconsult AS. Oppdragsveilederen er ansvarlig for det samlede oppdragsarbeidet, og for å sikre at alle oppdragsoppgaver er utført i henhold til de i dette dokumentet angitte kravene.					
Kristiansand Eiendom					Skala
Samsen Kulturhus - Ombygging og rehabilitering Plan Undersetasje Hoveddel VVS					1:50
Prinsskisse					
Norconsult	5178161	V-20-U1-02	F02		